Только для лифтов с регулируемым приводом Emotron

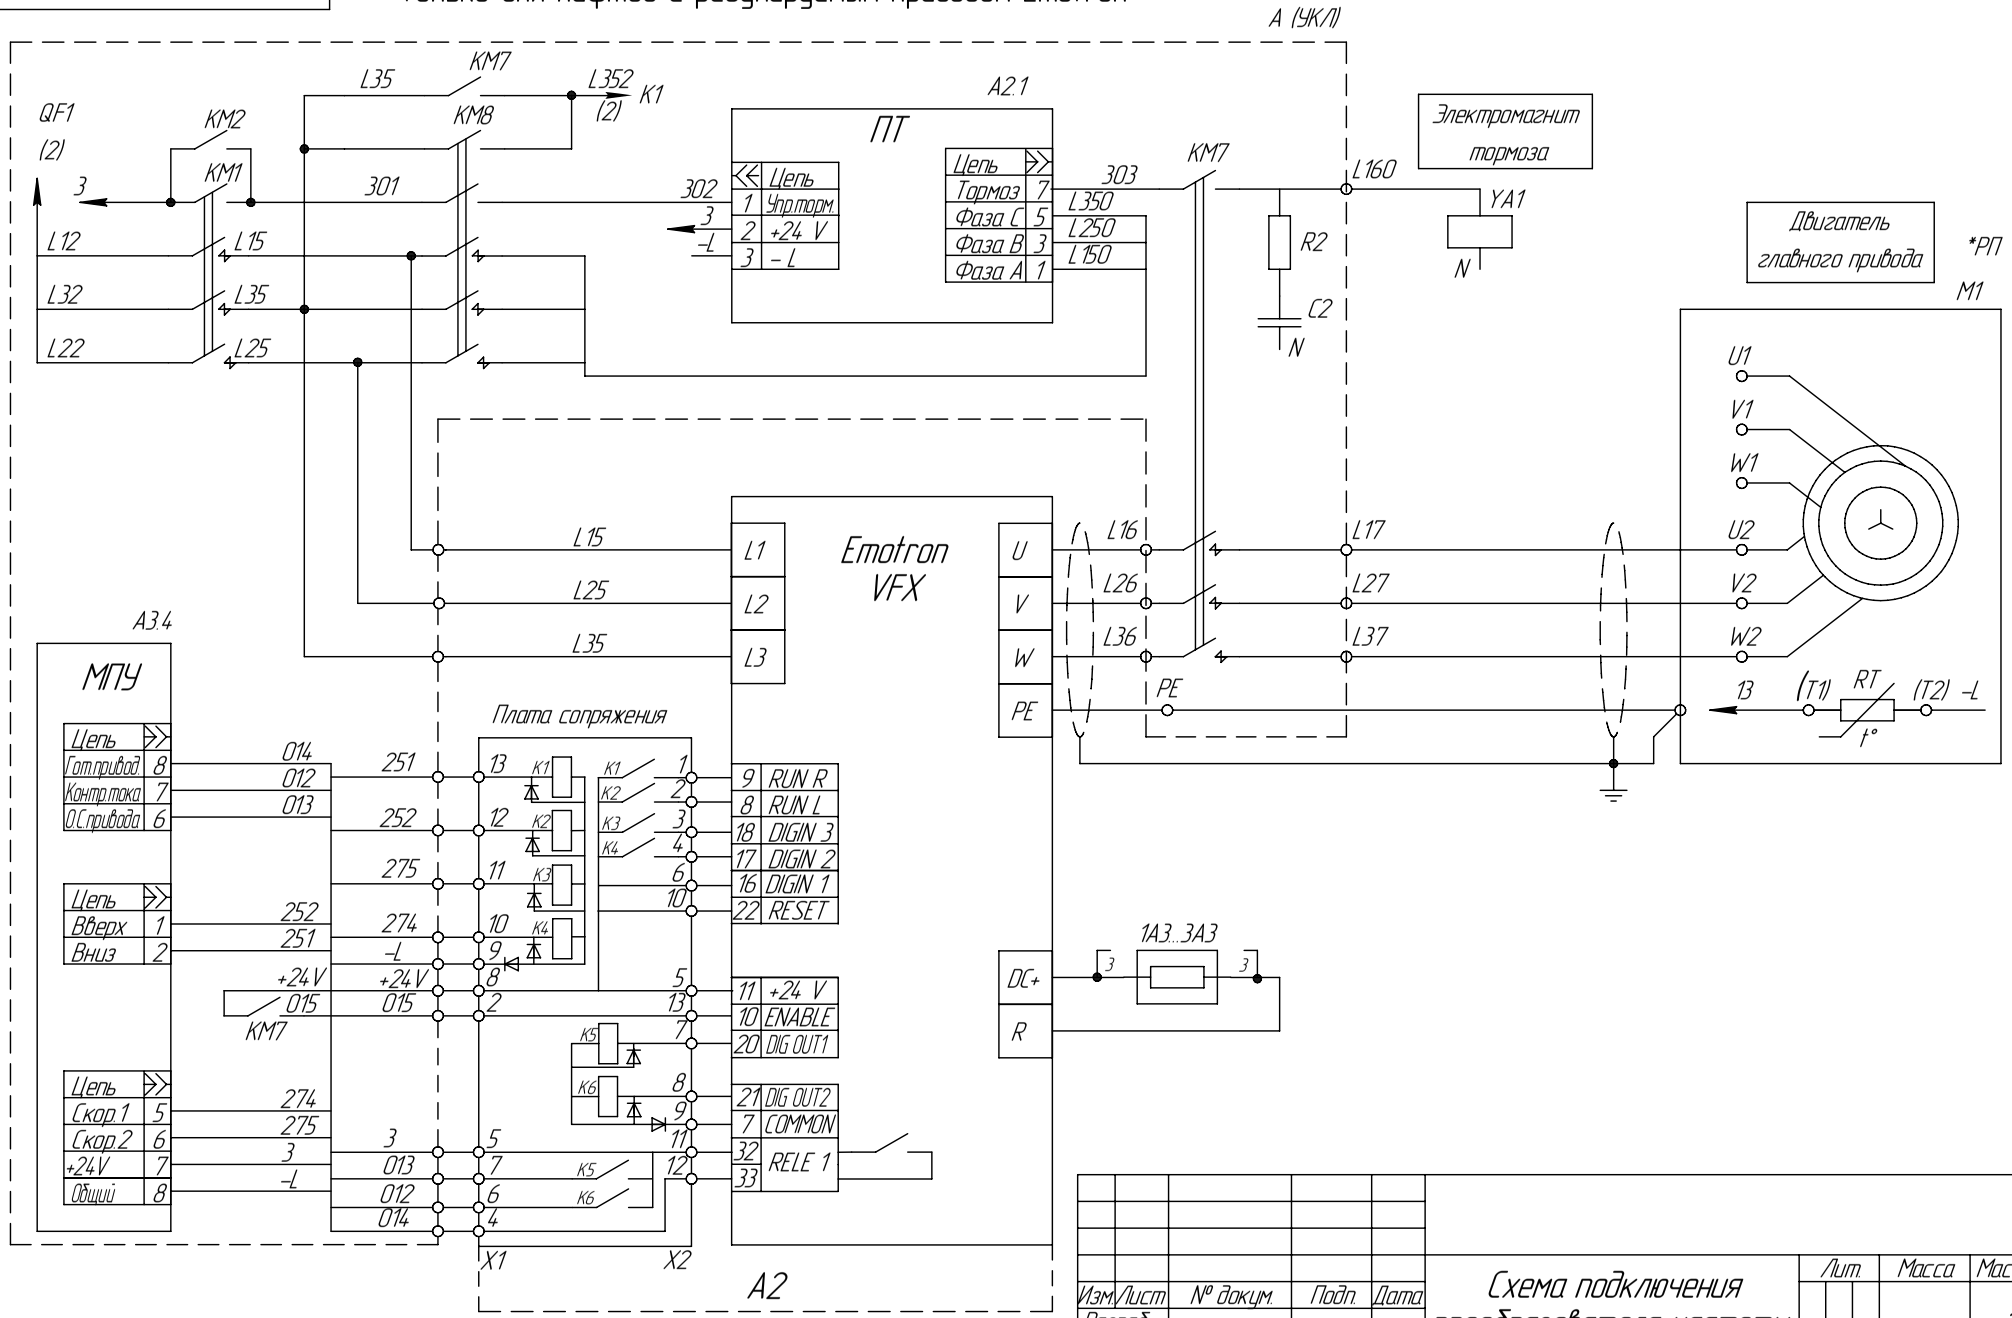

Внимание! Запрещается соединять цепи "+24 V" (питание ПЧ) с "3" (питание 24В УКЛ) и "COM" с "-L".

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Схема подключения преобразователя частоты Emotron к УКЛ	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.								1:1
Пров.								
Т.контр.						Лист	Листов	
Н.контр.								
Утв.								

Перв. примен. | Справ. № | Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Копировал | Формат A4x2